

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
---------	-----------	------------

Sistema de Alarme

	ALARME DE INCÊNDIO	4
--	--------------------	---

Sistema de Alarme e Detecção

	Acionador manual do sistema de detecção e alarme	4
	Baterias do sistema de detecção e alarme	1
	Central de detecção e alarme	1

Sistema de Hidrante

	Caixa de registro de passeio de incêndio 60x40	1
	Acionador de bomba de incêndio	4
	Bomba de incêndio	1
	Hidrante simples	4


SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA	QTD.
	Extintor Portátil de Água com Capacidade Mínima 2-A	2A	3
	Extintor Portátil de Pó Químico com Capacidade Mínima 20:BC	20:BC	4

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMS:

CORTE A

CORTE B

FACHADA

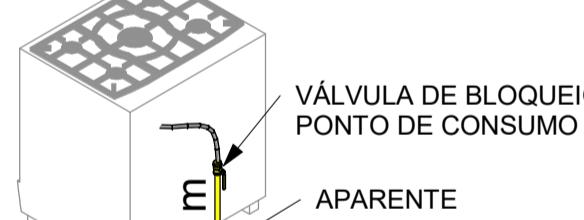

NOTAS GLP:

- ONDE HOUVER UTILIZAÇÃO DE GLP SERÁ INSTALADO EM AMBIENTE EXTERNO À EDIFICAÇÃO, COM VENTILAÇÃO E USO DE MANGUEIRA METÁLICA FLEXÍVEL.
- TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER INSTALADA NA COR AMARELA.
- NA TRAVESSIA DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEVE SER UTILIZADO TUBO-LUVA.

PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - COMPRIMENTO DE TUBOS		
MATERIAL	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
Ferro Galvanizado	65 mm	116,76
Tubo - Gás	20 mm	15,51

PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - CONEXÕES DE TUBO GÁS		
DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QUANTIDADE
Bujão com rebordo de Ferro galvanizado	20 mm	1
Joelho 45 - Gás	20 mm-20 mm	4
Te Reducao - Gás	20 mm-20 mm-20 mm	2

ISOMÉTRICO GLP

VÁLVULA DE BLOQUEIO PONTO DE ABASTECIMENTO COM ACESSO EXTERNO A CENTRAL

OPSO - VÁLVULA DE EXCESSO DE FLUXO POR SOBREPRESSÃO

TUBULAÇÃO INTERNA

TUBO LUVA

ALVENARIA OU PILAR

1,65 m APARENTE

0,19 m

DETALHE VÁLVULA OPSO (1º ESTÁGIO) S/ESC.

VAI P/ CONSUMO

UNIÃO 3/4"






REGULADOR DE 1º ESTÁGIO COMPAP APZ 400 OPSO VAZÃO 30Kg/h; ENTRADA DE 1/2" / SAÍDA 1/2"

MANÔMETRO

NIPLE DE RED. 3/4" X 1/2"

UNIÃO 3/4"

DETALHE - TRAVESSIA DE TUBULAÇÃO POR ESTRUTURAS S/ ESC.

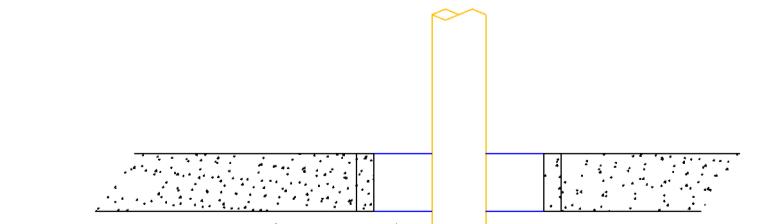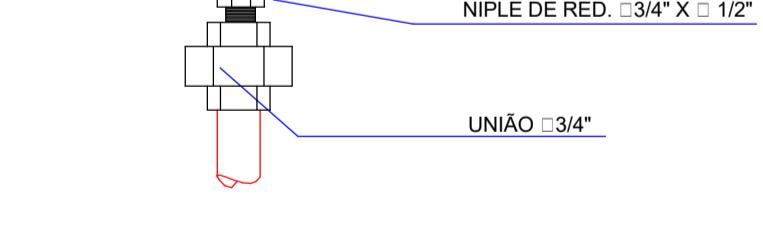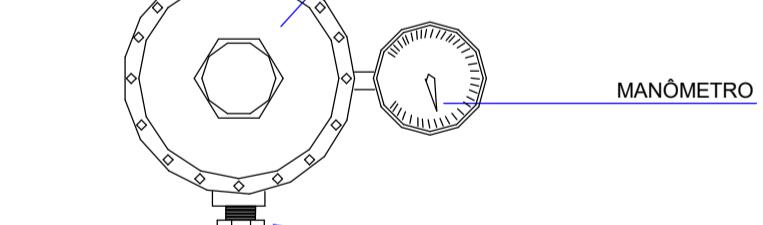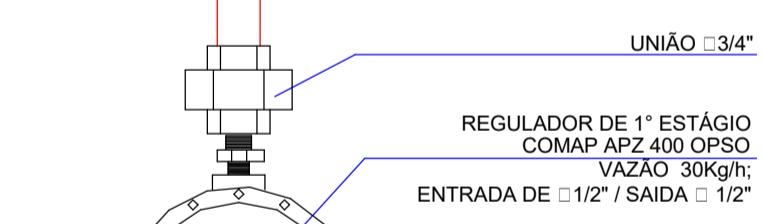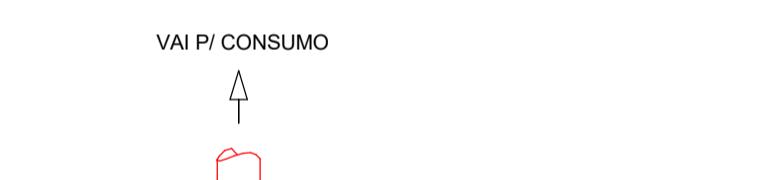

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

() NOVO () ATUALIZA O PSCIP N°: () SUBSTITUI O PSCIP N°:



TÍTULO DO DESENHO: PLANTA BAIXA E LEGENDAS

OUPAÇAO: E-5 - PRÉ ESCOLA E SIMILARES

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

NOME FANTASIA: EMEI RAIOS DE SOL

ENDERECO: R. EULÍDES LERIANO MEDEIROS C/ A. ILMA MESTRE OLIVEIRA, SN, RESIDENCIAL ALVORADA, RIBAS DO RIO PARDO - MS

DATA: JUNHO/2023 REVISÃO: 00

Nº ART: 001

OBSERVAÇÕES: ESCALA: COMO INDICADO

QUADRO DE ÁREAS GERAL: Área total construída: 1041,33 m² Área total do Lote/Terreno: 4746,00 m² Detalhamento do Quadro de Áreas: (ver prancha 01) PRANCHAS: 3/4

PROPRIETÁRIO: NOME: JACQUELINE GOMES FEITOSA TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL Registro: 63733-6 MS CPF/RG: 049.305.121-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NOME: JOÃO ALFREDO DANIEZE TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL CPF: 025.879.458-52 CNPJ: 03.501.541/0001-91